

放寬根據《會社(房產安全)條例》以申請合格證明書的圖則上顯示可移動家具的規定


民政事務總署



放寬根據《會社(房產安全)條例》 以申請合格證明書的圖則上顯示可移動家具的規定

- 目的：
讓經營者在更改會社座位佈局時有較大彈性
- 只要會社各個部份清楚顯示可容納人數供審核，就無須在圖則上顯示常見的可移動家具(如沙發、桌子和椅子)

放寬根據《會社(房產安全)條例》 以申請合格證明書的圖則上顯示可移動家具的規定

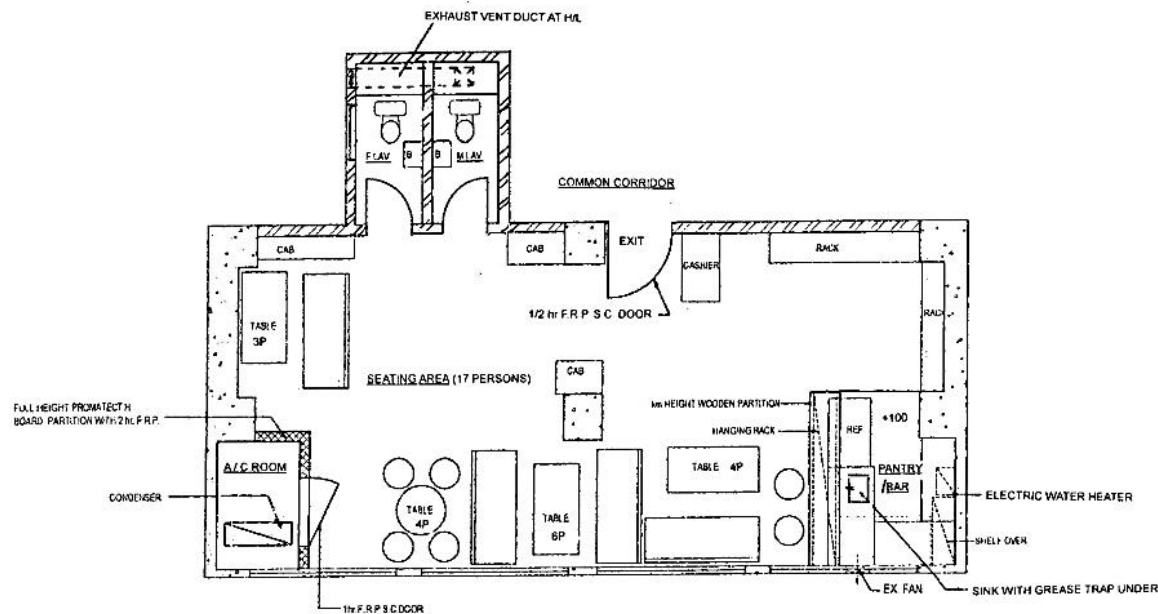

No. of Customer = 17
No. of Staff = 2


NOTE: ONLY ELECTRICITY WILL BE USED FOR COOKING
NO NAKED FIRE WILL BE USED.

SAMPLE LAYOUT PLAN OF ABC CLUB

Scale 1: 100

現行圖則

放寬根據《會社(房產安全)條例》 以申請合格證明書的圖則上顯示可移動家具的規定

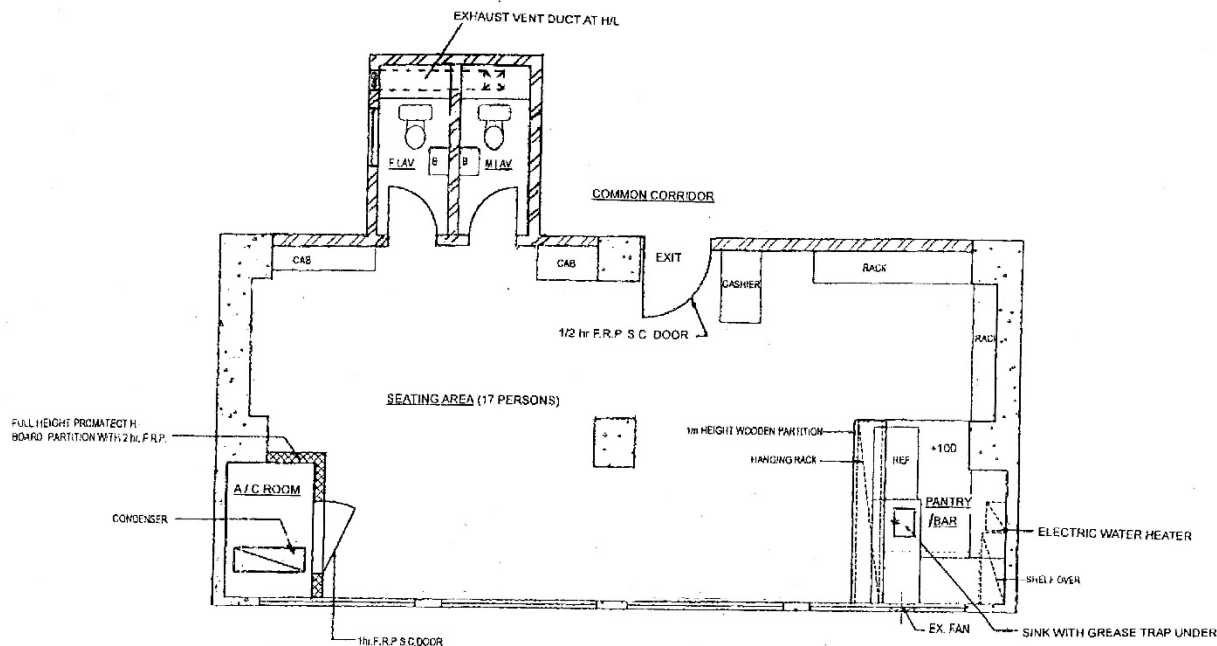

No. of Customer = 17
No. of Staff = 2

NOTE: ONLY ELECTRICITY WILL BE USED FOR COOKING.
NO NAKED FIRE WILL BE USED.

SAMPLE LAYOUT PLAN OF ABC CLUB

Scale 1: 100

無須顯示可移動家具，但仍須清楚顯示可容納人數

放寬根據《會社(房產安全)條例》 以申請合格證明書的圖則上顯示可移動家具的規定


- 例外情況：
在提供充足逃生途徑變得更為重要的情況下，牌照處或會要求於圖則上顯示可移動家具，以確保有效地限制會社顧客的最高人數及/或提供足夠的逃生途徑

Table B2: Minimum number and width of exit doors and exit routes from a room, fire compartment or storey

Occupant Capacity of room, fire compartment or storey (No. of persons)	Minimum No. of exit doors or exit routes	Minimum total width (in mm)		Minimum Width (in mm) of each	
		Exit doors	Exit routes	Exit door	Exit route
4-30	1			750	1050
31-200	2	1750	2100	850	1050
201-300	2	2500	2500	1050	1050
301-500	2	3000	3000	1050	1050
501-750	3	4500	4500	1200	1200
751-1000	4	6000	6000	1200	1200
1001-1250	5	7500	7500	1350	1350
1251-1500	6	9000	9000	1350	1350
1501-1750	7	10500	10500	1500	1500
1751-2000	8	12000	12000	1500	1500
2001-2250	9	13500	13500	1500	1500
2251-2500	10	15000	15000	1500	1500
2501-2750	11	16500	16500	1500	1500
2751-3000	12	18000	18000	1500	1500
>3000 persons - the number of exit doors, exit routes and their width to be determined by the Building Authority					

放寬根據《會社(房產安全)條例》 以申請合格證明書的圖則上顯示可移動家具的規定

- 例外情況：
在提供充足逃生途徑變得
更為重要的情況下，
牌照處或會要求於圖則
上顯示可移動家具，以
確保有效地限制會社顧
客的最高人數及/或提
供足夠的逃生途徑

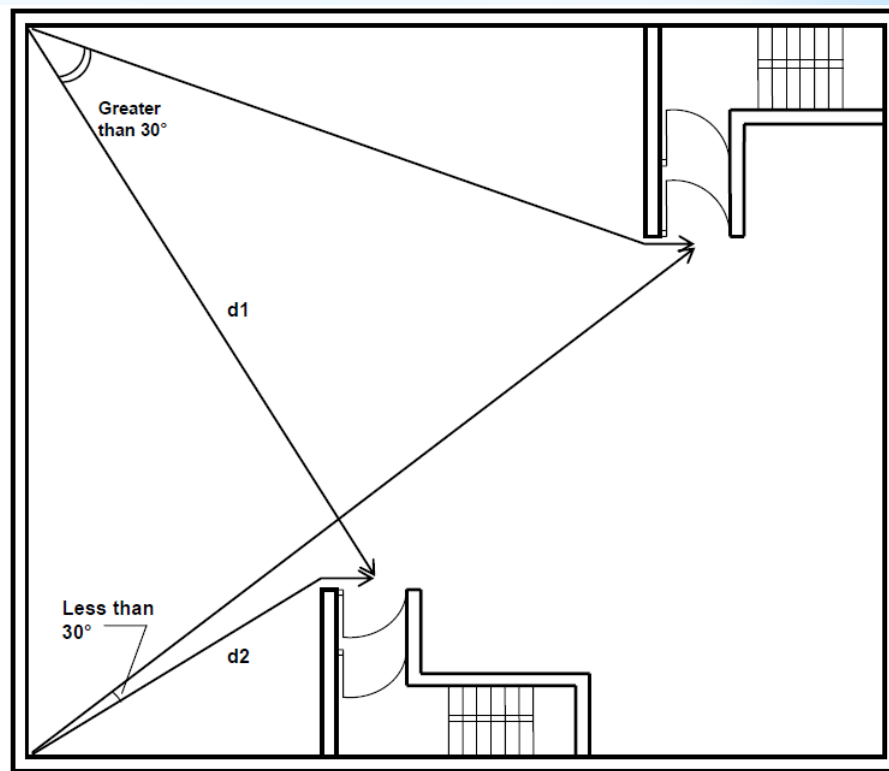

放寬根據《會社(房產安全)條例》 以申請合格證明書的圖則上顯示可移動家具的規定

- 2018年第二季開始
- 可便利會社經營者提交申請，以及減少提交更改座位佈局申請的需要
- 家具仍需符合相關的消防安全條件

多謝

查詢熱線：2881 7034